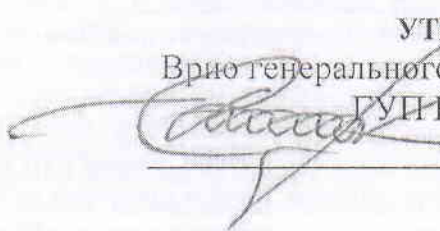


Приложение 1
к приказу № 133 от 10.08 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Врио генерального директора
ГУП РО «УРСВ»

С.А. Бреус

РЕГЛАМЕНТ
подключения (технологического присоединения)
при наличии свободной мощности систем водоснабжения
по ГУП РО «УРСВ»

г. Шахты 2019 г.

РЕГЛАМЕНТ

подключения (технологического присоединения)

при наличии свободной мощности систем водоснабжения по ГУП РО «УРСВ»

Подача заявления о заключении договора о подключении (технологического присоединения) объекта капитального строительства к центральным системам холодного водоснабжения и (или) водоотведения, с приложением необходимых документов, согласно «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.07.2013г. №644, включая «Расчет водопотребления и (или) водоотведения» (нагрузка м³/сут), выполненный проектным отделом ГУП РО «УРСВ» (оплата по калькуляции) или иной проектной организацией по выбору заявителя. (Подача документов на местах в филиалах (ПУ) или в электронном формате через сайт МинЖКХ).

С момента предоставления Заказчиком полного перечня документов проработка, подготовка Договора о подключении (технологического присоединения) и Условий подключения в течение 20 рабочих дней (согласно регламента и сроков выдачи условий подключения (технологического подключения)).

Направление Заказчику подписанного Договора о подключении (технического присоединения) с приложением Условий подключения и Расчёта платы за подключение.

Подписание договора Заказчиком в течение 20 рабочих дней
По истечении данного срока, но в течение действия технических условий *повторная* заявка на подключение

В случае несогласия, мотивированный отказ с протоколом разногласий в течение 10 рабочих дней со дня получения подписанного проекта договора

ГУП РО «УРСВ» принимает меры по урегулированию договорных отношений в течение 10 рабочих дней. Направление Заказчику нового проекта договора о подключении (технического присоединения).

После подписания обеими сторонами договора о подключении (технологического присоединения). Заказчик вносит плату за подключение (технологического присоединения) в несколько этапов:

- 35% платы за подключение в течение 15 дней со дня заключения договора (в соответствии с проектной документацией производится заявка (покупка) материалов для проведения работ);
- 50% платы за подключение в течение 90 дней со дня заключения договора, но не позднее даты фактического подключения (в течение 60 дней производятся работы по укладке и подключению водопроводных сетей и иные работы. Подписание акта о присоединении фиксирующую техническую готовность сетей);
- 15% платы за подключение в течение 15 дней со дня подписания акта о присоединении, но не позднее выполнения условий подачи ресурсов и (или) отведения (приема) сточных вод.
В случае несвоевременной оплаты по подключению заявителем ВКХ вправе потребовать от заявителя уплаты пени.

После поступления первого взноса - разработка ГУП РО «УРСВ» проектной документации на прокладку сетей от существующих сетей до границы земельного участка Заказчика в течение 15 рабочих дней. После поступления второго взноса - закупка материалов на основании разработанной проектной документации и выполнение мероприятий по созданию централизованных систем холодного водоснабжения до точки подключения (производство работ по прокладке водопроводной сети), а также подготовке к подключению (технологическому присоединению) объекта и подаче холодной воды (промывка, дезинфекция, гидравлические испытания) в течение 3-х месяцев после второго взноса Заказчика оплаты за подключение. Предоставление объемов работ для составления локально-сметного расчёта по осуществлению действий подключения (врезке) в централизованные сети.

После подписания договора о подключении (технологического присоединения) Заказчик выполняет Условия подключения. Предоставляет на согласование ГУП РО «УРСВ» раздел проектной документации или разработанный проект на внутриплощадочные и (или) внутридомовые сети и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче холодной воды, где содержатся сведения об инженерном оборудовании, водопроводных сетях, перечень инженерно-технических мероприятий и содержание технологических решений.

Заказчик осуществляет мероприятия по подготовке внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта к подключению (технологическому присоединению) и подаче холодной воды в соответствии согласованной проектной документации (строительно-монтажные работы).

↓

После выполнения строительно-монтажных работ, Заказчик направляет Заявление на проверку выполнения условий подключения (технологического присоединения) и, в случае проведения работ по гидравлическому испытанию, промывке и дезинфекции силами ГУП РО «УРСВ», одновременно подаёт Заявление на выполнение данных видов работ; Заявление на отбор проб воды на соответствие требований СанПиН 2.1.4.1074-01 с оплатой за выполняемые работы по отдельному возмездному договору (по калькуляции). В случае, если данные работы будут производиться сторонней специализированной организацией, предоставляются Акты о проведении гидравлического испытания, промывке и дезинфекции, и протокол лабораторных испытаний ГУП РО «УРСВ» на момент проверки выполнения условий подключения. Одновременно подаётся Заявление на врезку в централизованные сети с оплатой за выполняемые работы по отдельному возмездному договору (по локально-сметному расчёту).

↓

Проверка выполнения Заказчиком условий подключения (технологического присоединения). Если замечания на объекте отсутствуют, подтверждается техническая готовность сетей водопровода и оборудования составлением Акта, который является основанием для осуществления действий по подключению (врезке) в централизованные сети. В случае наличия замечаний к построенным сетям и оборудованию, направляется Заказчику мотивированный отказ: составляется Предписание об устранении нарушений с указанием сроков их устранения и вручается заказчику. После устранения нарушений по Предписанию в указанный срок, Заказчик направляет уведомление об устранении замечаний (Заявление на проверку сетей повторно). В течение 7 рабочих дней.

↓

Врезка в централизованные сети. Врезка осуществляется силами ГУП РО «УРСВ» после передачи в технические службы Акта технической готовности сетей и оборудования. При этом производится гидравлическое испытание трубопроводов водоснабжения, а также промывка и дезинфекция вновь построенных сетей и отбор проб с составлением соответствующих Актов при условии предварительной оплаты по отдельному возмездному договору. На этом этапе производится опломбирование задвижки на врезке в закрытом положении и составляется двусторонний Акт о врезке в централизованные сети (с указанием номера пломбы). В течение 5 рабочих дней.

↓

Допуск к эксплуатации узла учёта осуществляется силами метрологической службы ГУП РО «УРСВ» после передачи им Акта о врезке в централизованные сети. Производится проверка правильности монтажа прибора учёта, снятие пломбы с задвижки на врезке для проверки работы прибора учёта, опломбировка задвижки на врезке в закрытом состоянии и опломбировка прибора учёта (Акт опломбировки с указанием номера пломбы на задвижке и на приборе учёта и начальных показаний водомера), который передаётся для составления Акта о подключении (технологическом присоединении). В течение 3 рабочих дней.

↓

Выдача Акта о подключении холодного водоснабжения (технологического присоединения) объекта после врезки в централизованные сети, после промывки, дезинфекции и гидравлических испытаний внутриплощадочных и (или) внутридомовых сетей и оборудования объекта, после получения результатов анализов качества холодной воды, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, и после допущения к эксплуатации узла учёта:

- в течение 15 рабочих дней после уведомления Заказчика о технической готовности сетей и оборудования
- в течение 5 рабочих дней после повторного уведомления об устранении замечаний.
- в течение 3 рабочих дней с даты фактического подключения (технологического присоединения).

↓


Заключение договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения. Предоставление Заказчиком Заявки, имеющей необходимые сведения, и перечень документов согласно п.16 и п.17 «Правил холодного водоснабжения и водоотведения», утвержденными постановлением Правительства РФ от 27.07.2013 г. № 644. Срок рассмотрения и подписания:

- 20 дней для ГУП РО «УРСВ»
- 30 дней для Заказчика.

↓

Водоснабжение в соответствии с условиями подключения (технологического присоединения) осуществляется ГУП РО «УРСВ» при условии получения Заказчиком разрешения на ввод объекта в эксплуатацию после подписания сторонами Акта о подключении объекта и заключения договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения с даты, определенной таким договором. Представитель ГУП РО «УРСВ», после подписания Заказчиком договора холодного водоснабжения или единого договора холодного водоснабжения и водоотведения, производит снятие пломбы с задвижки на врезке и введение в эксплуатацию водомерного узла, принятия его к коммерческому учёту.

**РЕГЛАМЕНТ и СРОКИ ВЫДАЧИ
УСЛОВИЙ ПОДКЛЮЧЕНИЯ (ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРИСОЕДИНЕНИЯ)
к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения.**

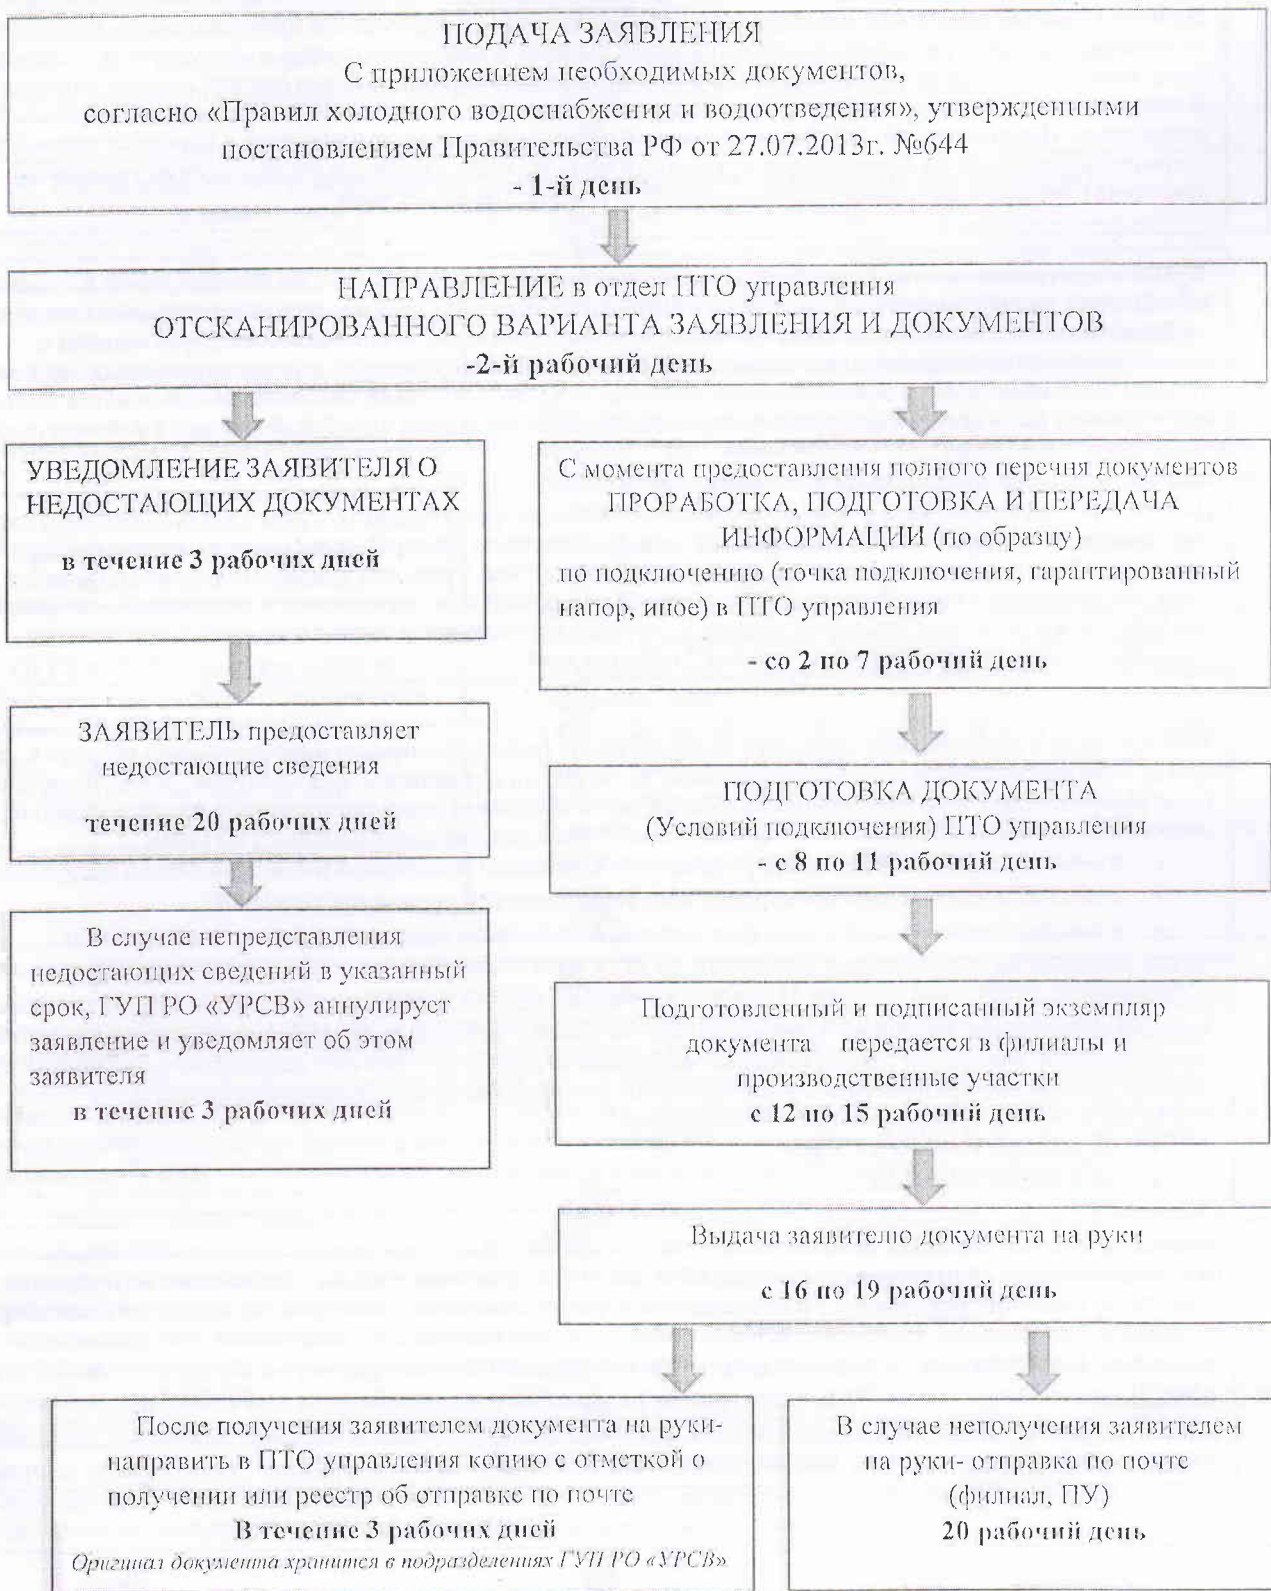



РЕГИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ТАРИФАМ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.08.2019

г. Ростов-на-Дону

№ 35/8

Об установлении тарифов на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ГУП РО «УРСВ» (ИНН 6167110467) в части ставок за протяженность сетей водоснабжения на 2019-2020 годы

В соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 27.12.2013 № 1746-э, Положением о Региональной службе по тарифам Ростовской области, утвержденным постановлением Правительства Ростовской области от 13.01.2012 № 20, Региональная служба по тарифам Ростовской области

постановляет:

1. Установить тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам холодного водоснабжения ГУП РО «УРСВ» (ИНН 6167110467) в части ставок за протяженность сетей водоснабжения согласно приложению к постановлению.

2. Тарифы, установленные в пункте 1 постановления, действуют с момента официального опубликования постановления по 31 декабря 2020 года.

3. Постановление подлежит официальному опубликованию, размещению на официальном сайте Региональной службы по тарифам Ростовской области <http://rst.donland.ru> и вступает в силу в установленном порядке.

**Руководитель
Региональной службы по тарифам
Ростовской области**

А.В. Лукьянов

Приложение
к постановлению Региональной службы
по тарифам Ростовской области
от 13.08.2019 № 35/8

Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам
холодного водоснабжения ГУП РО «УРСВ» (ИНН 6167110467) в части ставок за протяженность
сетей водоснабжения на 2019-2020 годы

№ п/п	Диаметр (by), Мм	Глубина залегания (W)	Тип грунта (g)	Материал (Т)	Тип прокладки сетей- закрытый	
					Ставка за протяженность сети по годам, руб./м без НДС	
					2019 год	2020 год
1.	Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети с устройством траншеи открытым способом					
1.1	диаметром 40 мм и менее	2-3	мокрый	Полиэтилен	3998,91	3998,91
1.2	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	2-3	мокрый	Полиэтилен	9136,00	9136,00
1.3	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-	-	-	-
1.4	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	2-3	мокрый	Полиэтилен	8256,10	8256,10
1.5	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	2-3	сухой	Полиэтилен	4690,62	4690,62
1.6	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-	-	-	-
1.7	диаметром от 250 мм и более	-	-	-	-	-
2.	Ставка тарифа за протяженность сети при укладке закрытым способом (бестраншейным) методом горизонтально направленного бурения					
2.1	диаметром 40 мм и менее	2-3	сухой	Полиэтилен	5295,75	5295,75
2.2	диаметром от 40 мм до 70 мм (включительно)	2-3	сухой	Полиэтилен	5589,44	5589,44
2.3	диаметром от 70 мм до 100 мм (включительно)	-	-	-	-	-
2.4	диаметром от 100 мм до 150 мм (включительно)	2-3	сухой	Полиэтилен	8068,00	8068,00
2.5	диаметром от 150 мм до 200 мм (включительно)	2-3	сухой	Полиэтилен	13156,75	13156,75
2.6	диаметром от 200 мм до 250 мм (включительно)	-	-	-	-	-
2.7	диаметром от 250 мм и более	-	-	-	-	-

Начальник отдела регулирования тарифов организаций коммунального
комплекса управления тарифного регулирования коммунального
комплекса, транспорта, непромышленной сферы Региональной
службы по тарифам Ростовской области

И.П. Кисилева